

# 仕 様 書

年 月 日

桃陽電線株式会社

## FUN フレアユニオンナット付(2種対応)

### 1. 適用


本仕様書は、桃陽電線 FUN フレアユニオンナット付 の製品仕様について規定します。

### 2. 製品仕様

商品コード	品番	適用サイズ (mm)	A	B	C	D	サイズ(mm)		入数
							ねじ規格	F	
70691	FUN-2	6.35	14	33	6	13.5	7/16-20UNF	17	10
70692	FUN-3	9.52	17	40	7	16.5	5/8-18UNF	22	10
70693	FUN-4	12.70	22	47	8	19.5	3/4-16UNF	26	10
70694	FUN-5	15.88	24	56	10	23	7/8-14UNF	29	10
70695	FUN-6	19.05	29	65	12	26.5	1-1/16-14UNS	36	10

### 3. 形状・断面図及び材質

材質： 真鍮

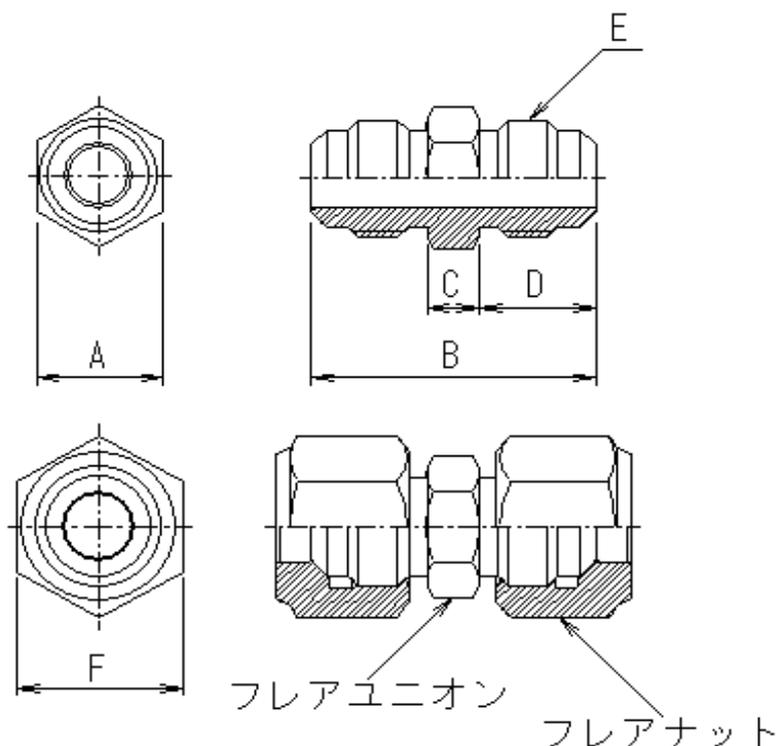

### 4. 取扱注意事項

- ユニファイ細目雄ねじ部の公差はJIS B 0212-2A級、雌ねじ部の公差は同規格の2B級による。

※本仕様書の内容は予告なく変更される場合があります。

# 仕 様 書

年 月 日

桃陽電線株式会社

## FU フレアユニオン

### 1. 適用

本仕様書は、桃陽電線 FU フレアユニオンの製品仕様について規定します。


### 2. 製品仕様

サイズ(mm)

商品コード	品番	適用サイズ (mm)	ねじ規格	H	L	B	C	E	F	D	D1	D2	D3	入数
			U											
70681	FU-2	6.35	7/16-20UNF・2A	14	33	6	13.5	11.3	3.7	4.8	5.5	9.2	13.5	10
70682	FU-3	9.52	5/8-18UNF・2A	17	40	7	16.5	14	4.8	7	8	13.5	16.5	10
70683	FU-4	12.70	3/4-16UNF・2A	22	47	8	19.5	16.8	5.5	10	11	16	21.5	10
70684	FU-5	15.88	7/8-14UNF・2A	24	56	10	23	19.9	6	12.5	13.5	19	23.5	10
70685	FU-6	19.05	1・1/16-14UNS・2A	29	65	12	26.5	23.4	6	16	18	24	28.5	10

### 3. 形状・断面図及び材質

材質： C3604BD カドミレス

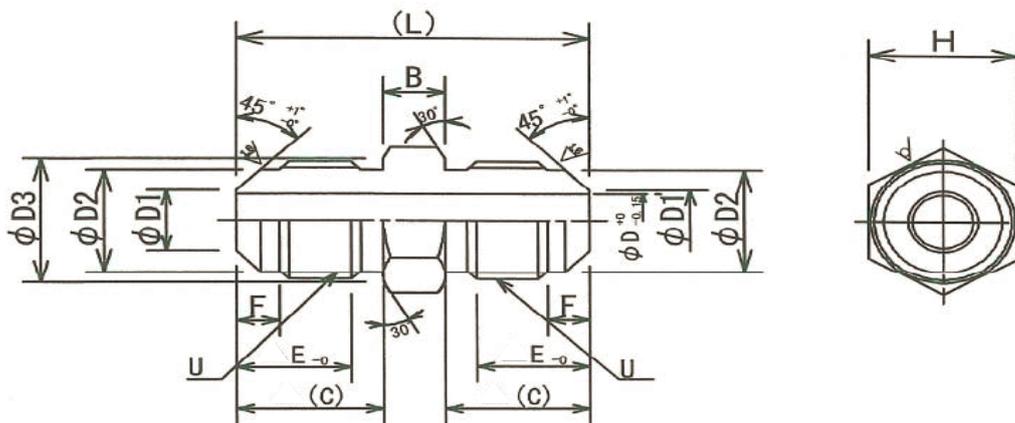

### 4. 取扱注意事項

- ・ ユニファイ細ねじはJIS B 0208 により、その公差はJIS B 0212-2A 級による。
- ・ 指定以外の寸法許容差はJIS B 0405 中級による。
- ・ その他指定以外はJIS B 8607による。

※本仕様書の内容は予告なく変更される場合があります。

# 仕 様 書

年 月 日

桃陽電線株式会社

## FN フレアナット (2種対応)

### 1. 適用


本仕様書は、桃陽電線 FN フレアナット の製品仕様について規定します。

### 2. 製品仕様

商品コード	品番	適用サイズ (mm)	ねじ規格	$B \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.6 \end{smallmatrix}$	$D \begin{smallmatrix} +0.1 \\ 0 \end{smallmatrix}$	E (最小)	$H \pm 0.8$	J	$L \pm 0.5$	T	G	C (約)	入数
			d										
70151	FN-2	6.35	7/16-20UNF	17	6.5	13	12	6.3	15	9.0	9.7	16.5	30
70152	FN-3	9.52	5/8-18UNF	22	9.7	20	16	7.8	18	10.8	14.3	21.0	30
70153	FN-4	12.70	3/4-16UNF	26	12.9	23	19	10.0	22	13.0	17.3	26.0	20
70154	FN-5	15.88	7/8-14UNF	29	16.0	25	22	12.5	26	15.5	20.2	28.0	20
70155	FN-6	19.05	1-1/16-14UNS	36	19.2	28	24	16.0	30	19.0	25.0	34.0	10

### 3. 形状・断面図及び材質

材質: C3771BD

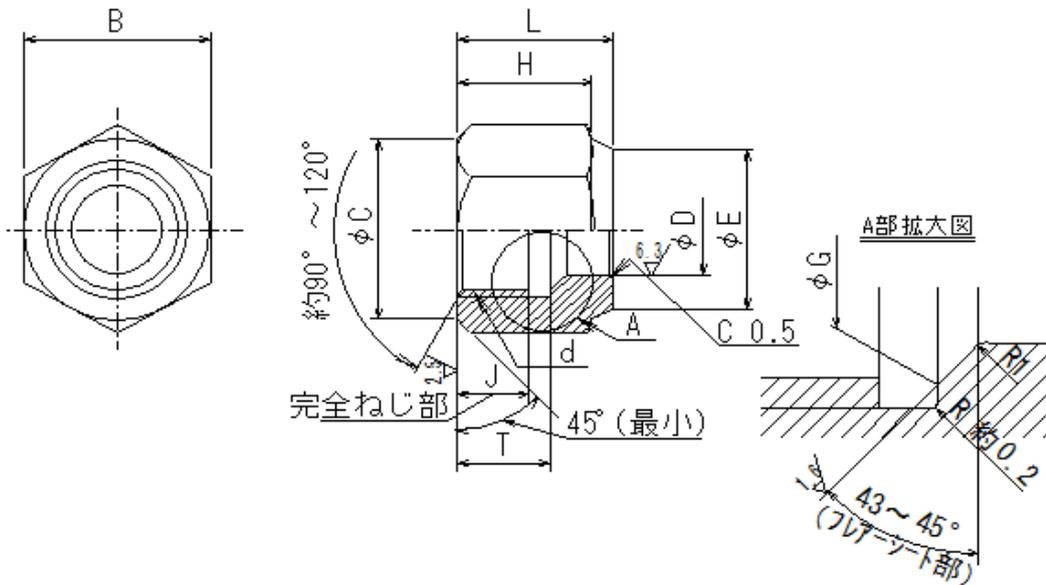

### 4. 取扱注意事項

- ・ ユニファイ細ねじはJIS B 0208 により、その公差はJIS B 0212-2B級による。
- ・ 指定以外の寸法許容差はJIS B 0405 中級による。
- ・ その他指定以外はJIS B 8607による。

※本仕様書の内容は予告なく変更される場合があります。

# 仕様書

殿

## 桃陽電線株式会社



本社 〒543-0031 大阪市天王寺区石ヶ辻町 18-22  
TEL (06) 6771-1234(代) FAX (06) 6771-1252

大阪営業所 〒581-0039 大阪府八尾市太田新町 5-63  
TEL (072) 920-1112 FAX (072) 920-1114

東京営業所 〒333-0811 埼玉県川口市戸塚2-2-14 モアニケアラ103号室  
TEL (048) 297-6671(代) FAX (048) 297-6675

名古屋営業所 〒486-0918 愛知県春日井市如意申町 5-2-5  
TEL (0568) 35-5061 FAX (0568) 35-5062

岡山営業所 〒701-2141 岡山県岡山市北区牟佐 80-1  
TEL (086) 229-3070 FAX (086) 229-3071

松江営業所 〒690-0047 島根県松江市嫁島町 3-25  
TEL (0852) 60-0271 FAX (0852) 25-0272

広島営業所 〒731-0101 広島県広島市安佐南区八木 2-12-31  
TEL (082) 846-5287 FAX (082) 846-5288

九州営業所 〒818-0104 福岡県太宰府市大字通古賀 2-8-28  
TEL (092) 928-3015 FAX (092) 923-7447