

CAT・PIPE[®] キャット・パイプ

アルミニウム合金製 エアコン用接続配管

冷暖兼用 120℃耐熱


長年の経験と蓄積された技術を基に開発されたアルミニウム合金製エアコン配管です。

国土交通省
新技術情報システム

NETIS

登録番号 CB180002-A

登録済

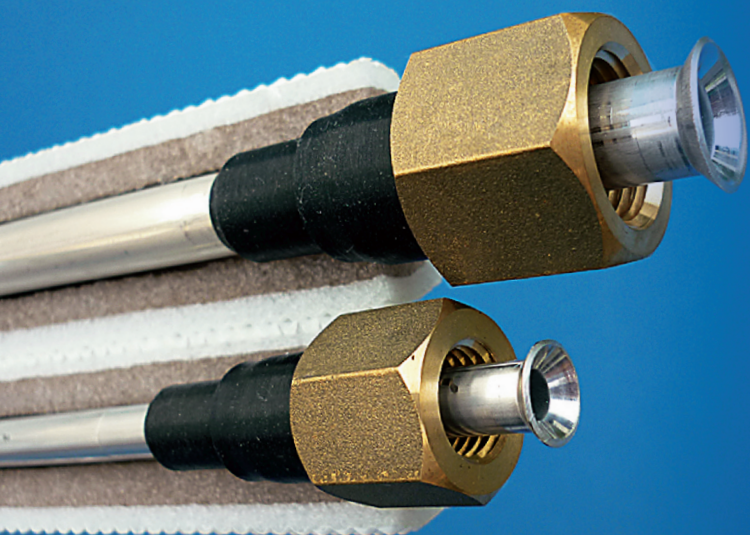

CAT·PIPE®

キャット・パイプ

《 NETIS 登録番号 CB180002-A 》

アルミニウム合金製 エアコン用接続配管

- 特殊アルミ合金製（焼鈍処理済）だから軽量で扱いやすい。（銅管のおよそ1/3）
- 優れた耐久性・耐食性を持つアルミニウムは、銅よりも埋蔵量が豊富なので、相場に左右されにくく安定供給に適している。
- 自由に曲げ加工（ナットの近傍以外）、切断加工（防水処理必要）できる。
- 銅管よりも結露しにくい。（熱伝導 銅管のおよそ1/2）
- ナットの氷結破損を防止（防水構造フレアナット）

NETIS（登録番号 CB180002-A）

国土交通省は、新技術の活用のため、新技術に関わる情報の共有及び提供を目的として、新技術情報提供システム（New Technology Information System）を整備しました。NETIS は、公共工事等における新技術の活用検討事務の効率化や活用リスクの軽減等を図り、有用な新技術の積極的な活用を推進するための仕組みであり、新技術の積極的な活用を通じた民間事業者等による技術開発の促進、優れた技術の創出により公共工事等の品質の確保、良質な社会資本の整備に寄与することを目的としています。



**現在、NETISとして登録されている配管外径は
6.35mmから15.88mmまでの配管が対象となる。**

《お問い合わせ先》

大阪本社


TEL(06)6771-1234

東京営業所

TEL(048)297-6671

講習会随時実施中（出張講習会等はお問い合わせ下さい）

❖ アルミ管 “キャット・パイプ” 販売の歩み

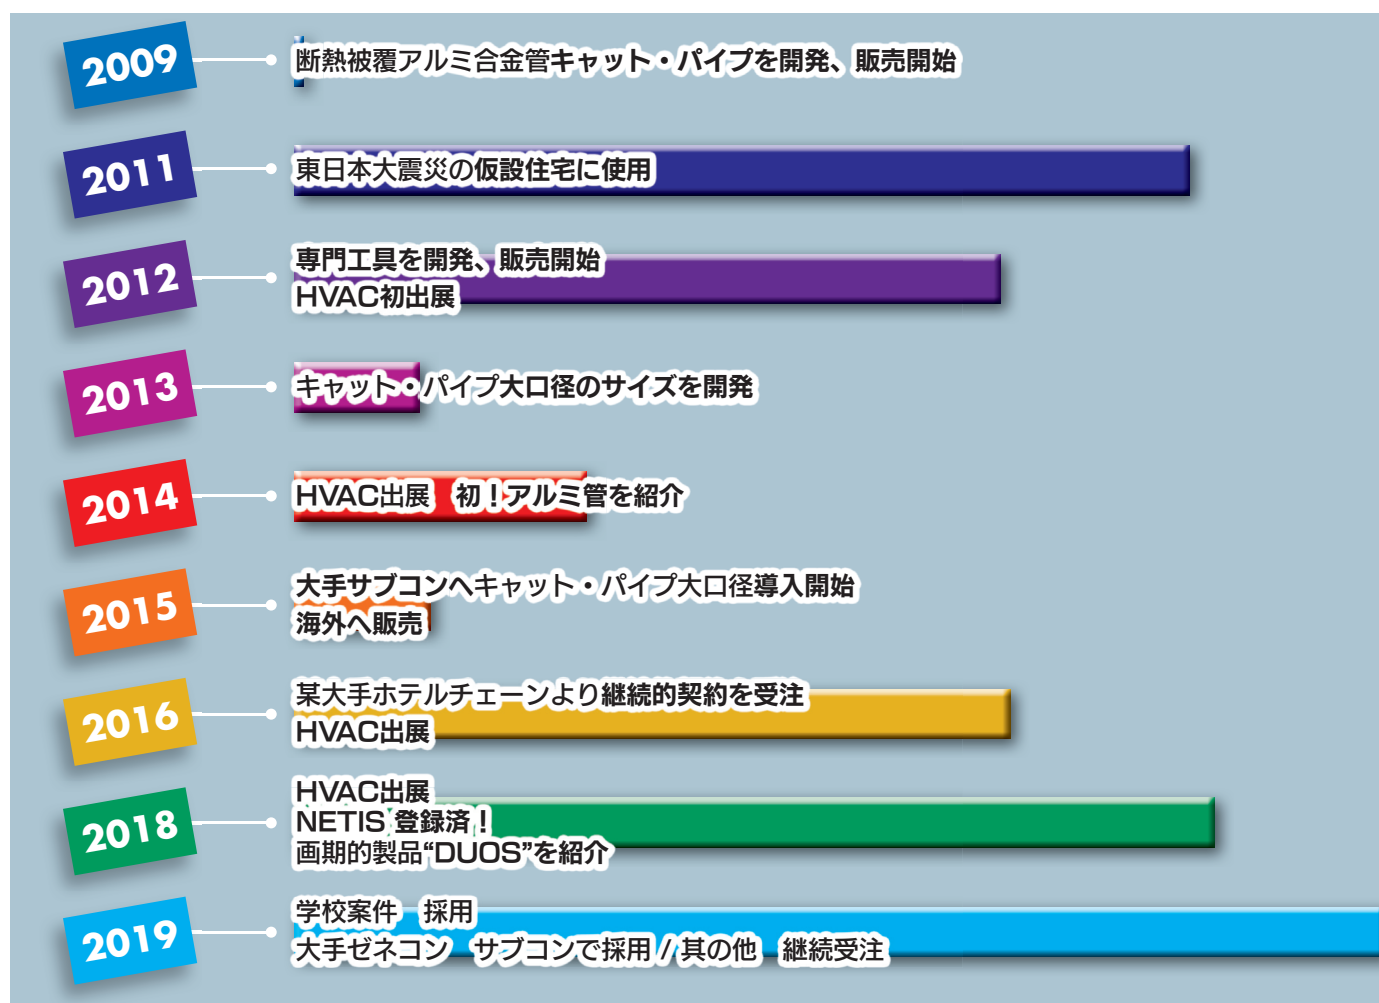

2019年10月現在の販売実績 **950,000m**

❖ アルミ管 施工実績表

施工年月	採用プロジェクト	用途
2009年～	陽明化成株式会社事務所 個人住宅	事務所・住宅
2011年	東日本震災後 緊急事業	仮設住宅
2014年～	海外輸出	住宅
2015年	都内官庁工事	現場事務所
2015年8月	東大阪大手通信会社物流倉庫	倉庫
2015年9月	桃陽電線株式会社本社ビル	事務所
2016年	東京西部某病院改修工事	病院改修
2016年1月	堺市空調設備施工会社本社ビル	事務所
2016年5月～	ビジネスホテルチェーン	ホテル
2018年	大阪府上宮学園天王寺キャンパス	学校
2019年	兵庫県内老人ホーム新築 大手建設会社 社宅 大阪府私立大学新築工事 仮設現場事務所 多数	施設・学校